

0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


ESCALA 1:50

QUADRO DE CARGAS CD

CIRC.	No. PTS.	LUMINAÇÃO	TOMADAS	DISJUNTOR	FASE			TOTAL
					R	S	T	
1	22	17	8	10A	1,5(1,5)		1424W	1424W
2	4		4	16A	1,5(1,5)		400W	400W
3	5		5	16A	2,5(2,5)		500W	500W
4	5		5	16A	2,5(2,5)		500W	500W
5	1			A.C.32.000bus	50A	10(10)	9.038W	9.038W
6	1			A.C.32.000bus	50A	10(10)	9.038W	9.038W
7	1			A.C.32.000bus	50A	10(10)	9.038W	9.038W
8	1			A.C.32.000bus	50A	10(10)	9.038W	9.038W
9	1			A.C.32.000bus	50A	10(10)	9.038W	9.038W
TOTAL				125A	18.076W	18.076W	11.862W	48.014W

TOTAL CARGA DEMANDADA: 47.618W
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO: 100A
RAMAL DE ENTRADA: 35mm²
ATERRAMENTO: 10mm²
PROTEÇÃO: 16mm²
ELETRÓDUTO DE ENTRADA: 32mm

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
—	ELETRÓDUTO EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE
---	ELETRÓDUTO EMBUTIDO NO PISO
— — —	CONDUTOR NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE
— — — —	ELETRÓDUTO QUE SOBE E QUE DESCE RESPECTIVAMENTE
— — — — —	INTERRUPTOR SIMPLES DE UMADUAS E TRÊS SEÇÕES RESPECTIVAMENTE.
— — — — — —	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPÔR COM LÂMPADA FLUOR COMPACTA 25W
— — — — — — —	TOMADAS DE ENERGIA a 0,30m, 1,10m, 2,20m (ou variável conforme planta)
— — — — — — — —	LUMINÁRIA SOBREPÔR P/2 LÂMPADAS FLUOR DE 38W
— — — — — — — — —	QUADRO GERAL DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDO
— — — — — — — — — —	PONTO ESPERA DE LÓGICA (CAIXA 24" E ELETRÓDUTO DE DESCIDA) E QUADRO EMBUTIDO PARA LÓGICA COM ELETRÓDUTO DE DESCIDA

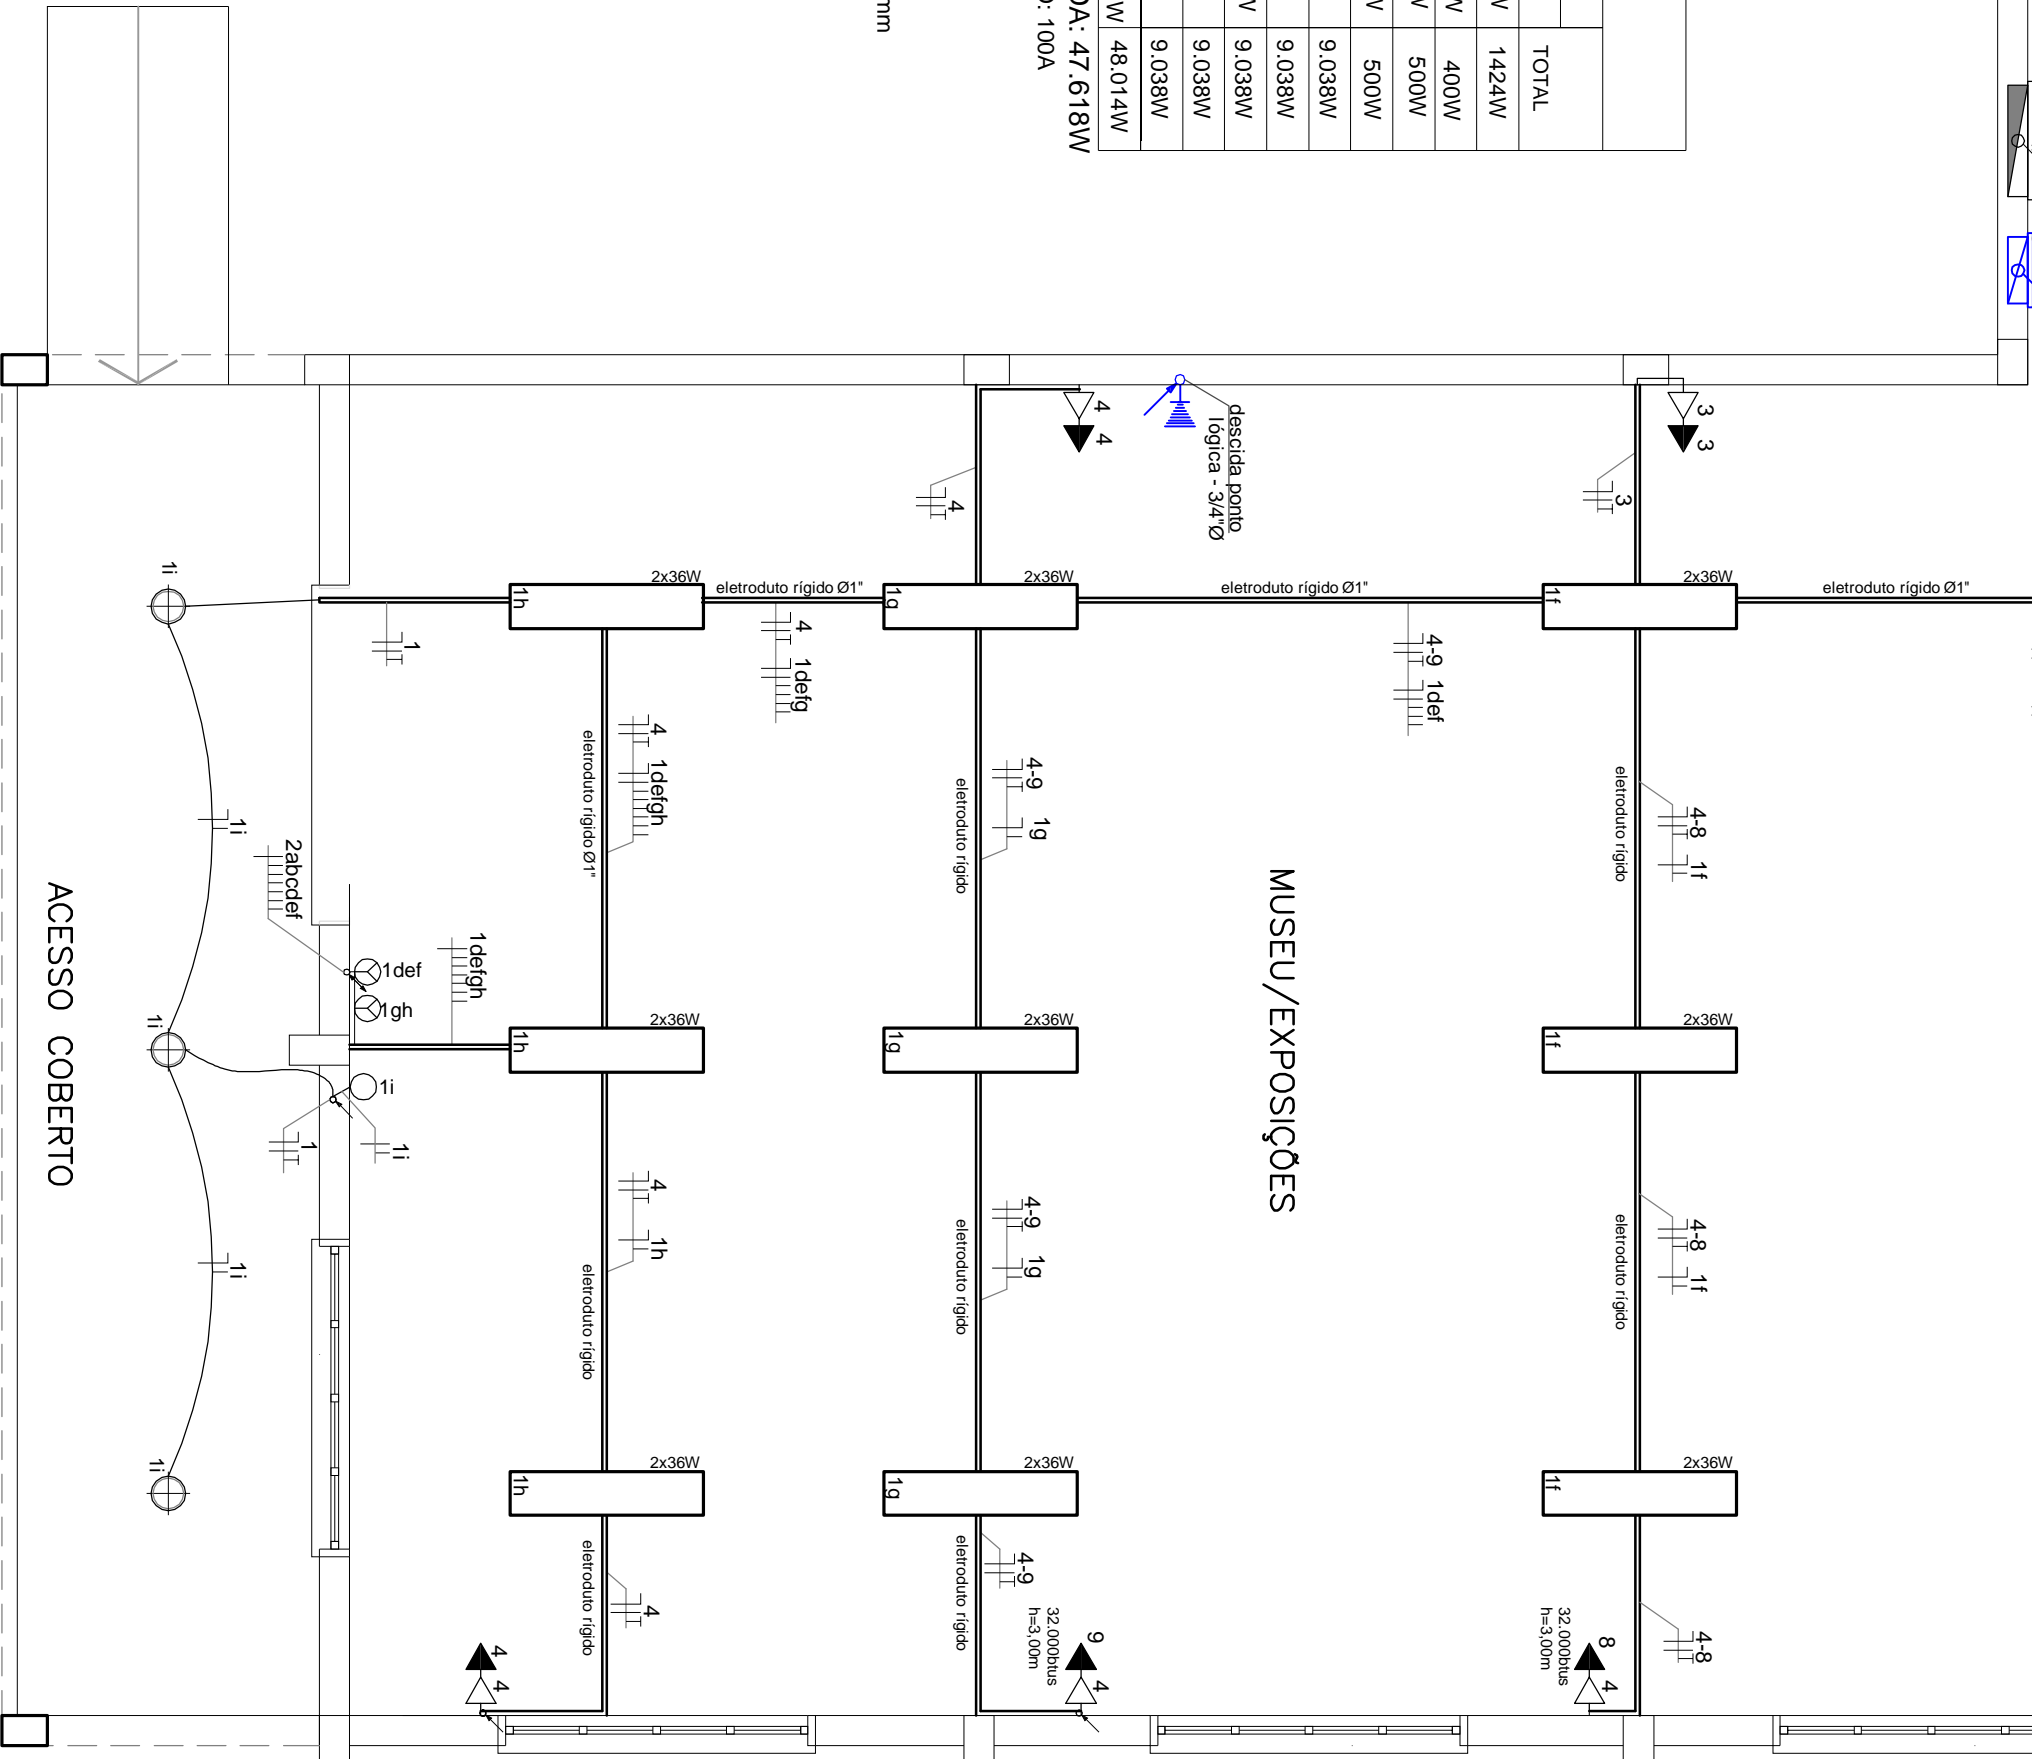

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA
Secretaria de Planejamento
Departamento de Engenharia e Arquitetura

Av. Pereira Bogo, nº 1.646 - Centro
Candelária/RS - CEP: 94930-000
Fone: (51) 3743-8100

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MUSEU ARTISTIDAS CARLOS RODRIGUES

LOCAL: RODOVIA RSC-287, nº 2.210

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PAULO ROBERTO BUTZGE - Prefeito Municipal

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CASSIA POHL FROHLICH - ARQUITETA E URBANISTA - CAURS AS9928-4

DISCRIMINAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
-	-	-

ÁREA:	240,47m²	ESCALA:	1/50
DATA:	06/04/2017	PRAÇA:	

10/11